

惠创未来城原 110kV 变电站出线端电缆拆除工程

招 标 文 件

招标编号：HNCC-ZB-2025-001

招标单位：惠州市惠南产城发展有限公司

日期：2025 年 3 月

目 录

第一章 招标公告	- 6 -
第二章 工程方案	- 6 -
第三章 平面示意图及现场照片	- 6 -
第四章 投标报名格式	- 6 -
附件 1 项目报价函	- 6 -
附件 2 法定代表人证明书	- 6 -
附件 3 法定代表人授权委托书（如有）	- 7 -



第一章 招标公告

一、招标工程简介

1.招标编号：HNCC-ZB-2025-001

2.工程名称：惠创未来城原 110kV 变电站出线端电缆拆除工程

3.招标单位：惠州市惠南产城发展有限公司

4.工程地点：惠创未来城

5.招标控制价：56050.37 元，投标总价不得高于招标控制价。

6.招标范围及内容：本工程为惠创未来城原 110kV 变电站出线端电缆拆除工程，主要内容为拆除 $3\times 120\text{mm}^2$ 、 $3\times 150\text{mm}^2$ 、 $3\times 185\text{mm}^2$ 、 $3\times 240\text{mm}^2$ 电缆共计约 3113.04 米，归类整理移交建设单位并运至指定地点存放（具体内容详见《惠创未来城原 110kV 变电站出线端电缆拆除工程方案》）。

7.质量及工期要求：

质量要求为合格；工期为 25 日历天（具体开工、竣工日期以合同约定为准）。

8.资金来源：自有资金。

9.评标办法：低价优先法，按总报价的高低对各投标单位进行评分。其中，最低报价的投标单位为第一名，得 100 分；其他投标单位按依次递减 5 分确定排名及得分。

二、投标资料

投标报名需提交以下资料：1.营业执照复印件；2.承装（修、试）电力设施许可证五级或以上资质；3.投标单位法定代表证明书（如委托需授权委托书）；4.项目报价函。

以上资料提交一式一份，逐页加盖公章。其中项目报价函、法定代表人证明书和法人授权委托书证明书须原件，营业执照、资质证书提供复印件加盖公章。

三、报名方式及报名时间

本项目采用现场报名的方式，法定代表人或授权委托代表必须在截止日期前送达递交地点，并接受资格审查，逾期送达恕不接受。

四、递交投标文件时间、开标时间及地点

- 1.投标截止时间：2025 年 3 月 21 日 09 时 00 分；
- 2.开标评标时间：2025 年 3 月 21 日 09 时 00 分；
- 3.投标文件递交及开标评标地点：广东省惠州市惠南高科技产业园金达路 1 号研发楼五楼会议室。

五、联系方式

招标单位：惠州市惠南产城发展有限公司

联系人：林工

联系电话：0752-5789058

地址：广东省惠州市惠南高科技产业园金达路 1 号

惠州市惠南产城发展有限公司

2025 年 3 月 18 日



第二章 工程方案

为有效盘活惠创未来城存量土地，公司拟开发惠创未来城三期地块。由于该地块上敷设有原 110kV 变电站出线端电缆，为确保国有资产增值保值，现拟拆除该部分电缆，并移交公司集中保管。经踏勘现场，制定以下拆除方案：

一、拆除电缆（具体以实际拆除数量为准）

本次拟拆除电缆 18 条，总长约 3113.04 米，具体如下：


1. 拆除 $3 \times 120\text{mm}^2$ 电缆，共 3 条，总长约 801.72 米；
2. 拆除 $3 \times 150\text{mm}^2$ 电缆，共 4 条，总长约 1068.96 米；
3. 拆除 $3 \times 185\text{mm}^2$ 电缆，共 3 条，总长约 801.72 米；
4. 拆除 $3 \times 240\text{mm}^2$ 电缆，共 8 条，总长约 440.64 米。

二、其他

1. 本次拆除后电缆归类整理并运至公司指定地点存放。其中后期拟利旧的电缆约 2672.4 米，人工盘整电缆，木盘甲供，按 5 人/组，共 2 组，每天盘 120 米/组，共 12 天，总计 120 工日。

2. 场内转运（使用汽车式起重机及长板运输车配合转运）：采用汽车式起重机（提升质量 16t），本次按 2 台班计；运输车辆采用长板运输车（装载质量 10t），本次按 2 台班计。

第三章 平面示意图及现场照片

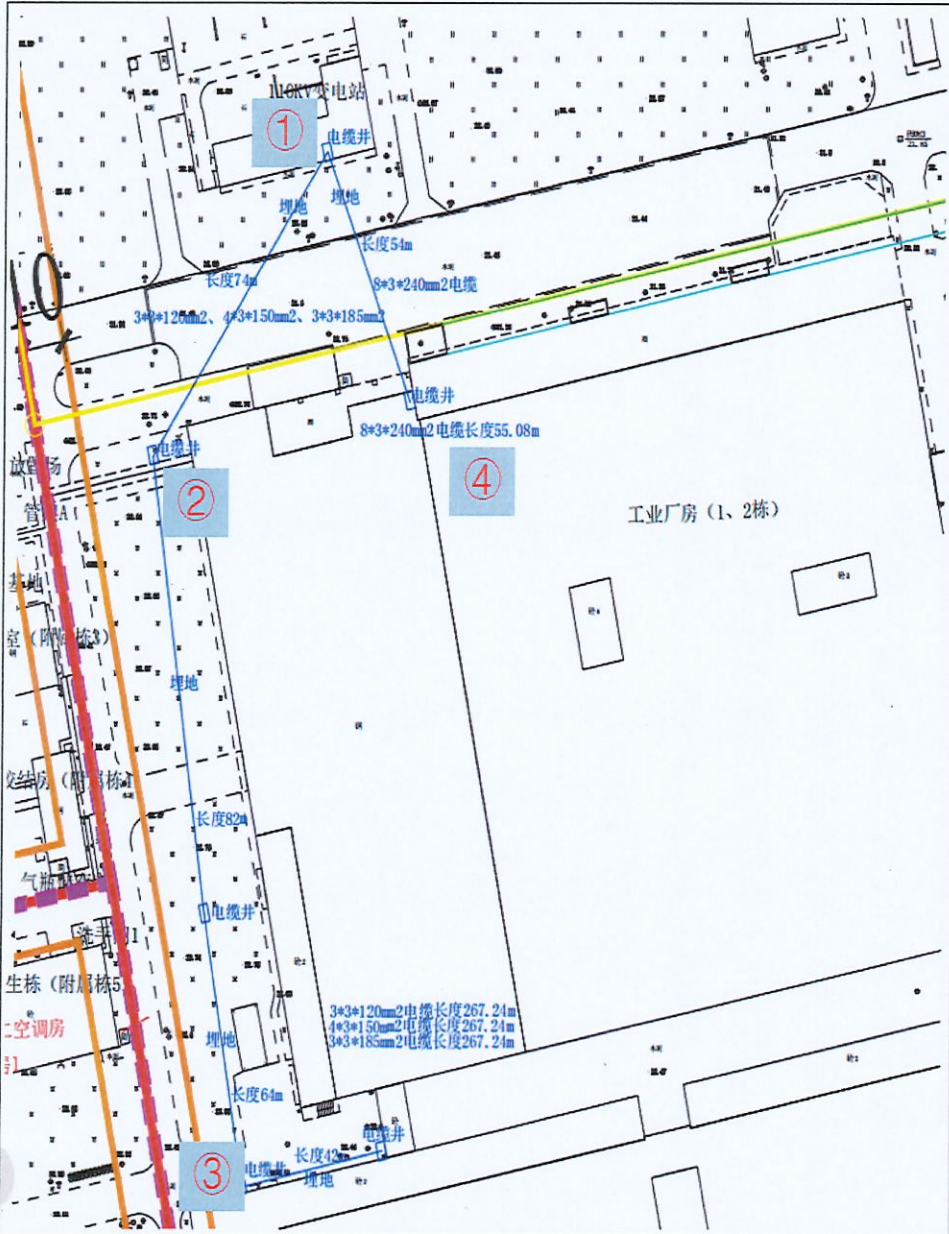


拆除电缆统计表

序号	电缆规格	条数	长度 (m)	备注
1	3×120mm ²	3	801.72	3条电缆总长度
2	3×150mm ²	4	1068.96	4条电缆总长度
3	3×185mm ²	3	801.72	3条电缆总长度
4	3×240mm ²	8	440.64	8条电缆总长度
合计:		18	3113.04	

说明：经了解，以上电缆使用年限情况如下：

1. 序号1、2、3的电缆：总长约2672.4米，由110kV变电站接至厂房2和3之间的连廊，使用年限短（初次使用2016年），拟后期检测合格后利旧使用。

2. 序号4的电缆：总长约440.64米，由110kV变电站接入已出租使用的厂房1和2，使用年限长（初次使用2005年），由于部分企业客户已安装吊顶，且对厂房洁净度有要求，因此厂房内的电缆暂不拆除。

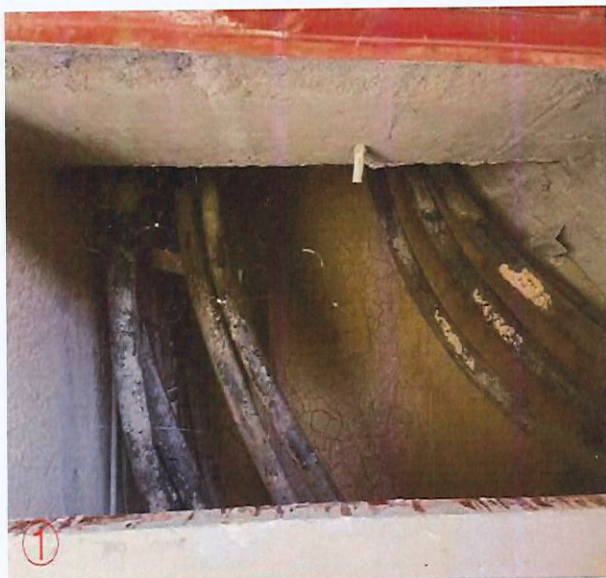

第四章 投标报名格式

附件 1

项目报价函

致：惠州市惠南产城发展有限公司

非常荣幸参与《惠创未来城原 110kV 变电站出线端电缆拆除工程》项目的报价，我公司已充分了解项目情况，现报价如下：

序号	项目名称	最高限价	本次报价
一	惠创未来城原 110kV 变电站出线 端电缆拆除工程	56050.37 元	XX 元（下浮率 x%）
合计：		/	XX 元

注：本次报价已包含本拆除工程的所有费用，建设单位不再另行支付其他费用，且总结算价不超过本次总报价。

联系人：

联系电话：

地址：

邮箱：

报价人（盖章）：

日期： 年 月 日

附件 2

法定代表人证明书

_____同志（身份证号码：_____），现任我单位_____职务，
为法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人身份证正反面

单位全称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：____年____月____日

附件 3

法定代表人授权委托书

本人作为_____公司的法定代表人，在此授权本单位的_____，其身份证号码为 _____，作为本人的合法授权代表，以本人的名义并代表本单位办理_____相关事宜。

授权代表无权转让委托权。

特此委托。

附件：被授权人身份证正反面

单位全称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

____年____月____日